


- 1 0000746 G63 UV-Silo
- 2 1400009 Übergang Ø350 - 300x300
- 3 3001706 Flachschieber 300x300
- 4 0000502 Druckstation Ø75 1,1kW mit Auslauf
- 5 0000472 Kunststoffrohr Ø75 l=3m
- 6 0000474 Bogen 45° Ø75 r=1,9m

| | | | | |
|---|---|------------------|-------|---|
| ✓ | ✓ | Rz100 | . | . |
| ✓ | ✓ | Rz25 | . | . |
| ✓ | ✓ | Rz6,3 | . | . |
| ✓ | ✓ | Kanten entgratet | . | . |
| | | Paßmaß | Abmaß | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|--|-------------|------------|------------------------------|-------|
| Längenmaße | | Maßstab 1:20 | Gewicht in kg ca. . | Stück/pro Maschine 1 | | | | | | | | |
| -6 | -30 | -120 | -400 | -1000 | -2000 | -4000 | -8000 | Allgemeintoleranz DIN 2768 mittel | Werkstoff . | | | |
| +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,8 | +1,2 | +2 | +3 | 2004 | Datum | Name | Rohteil/Abmessungen . | |
| | | | | | | | | Bearb. | 02.11. | Schumacher | Benennung | |
| | | | | | | | | Gepr. | | | Aufbauskitze UV-Silo Spirale | |
| | | | | | | | | Norm | | | | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | HIMEL Maschinen GmbH & Co. KG Mittelhafen 11 72393 Burladingen 7 Telefon: 07126/929940 Telefax: 07126/9299-1 | | | Verwendungsbereich | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | | | | Spirale ø75 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | | | | Zeichnungsnummer | Blatt |
| . | . | . | . | . | . | . | . | | | | Abs-001 | 1 (.) |
| . | . | . | . | . | . | . | . | Vertrauliche Unterlagen Schutz DIN 34 beansprucht | | | Baugr. Aufbauskitze | A3 |
| Zust | Änderung | Datum | Name | | | | | | | | Masch. . | |

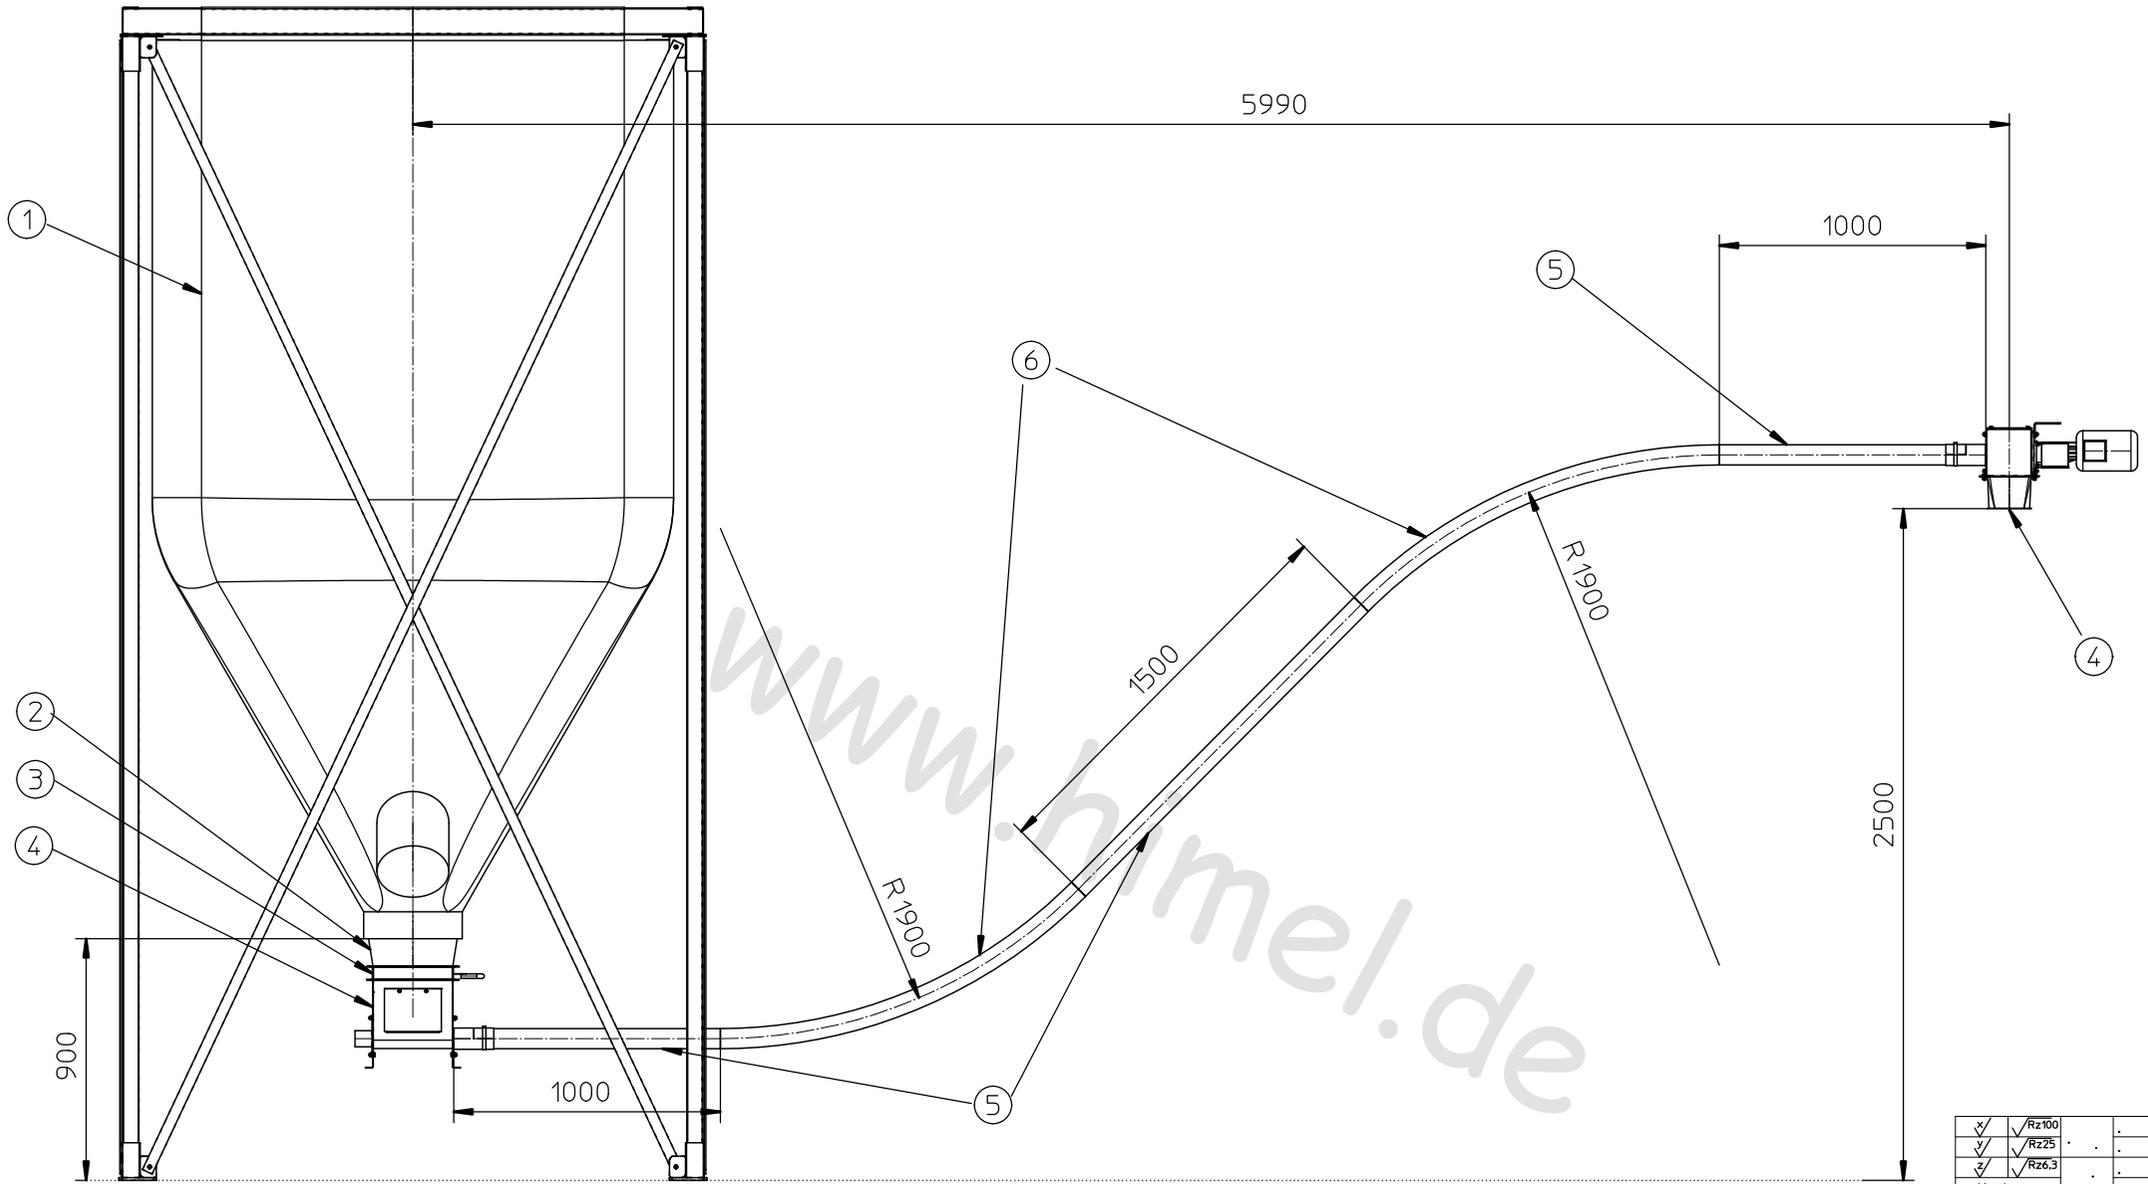


| | | |
|---|---------|----------------------------------|
| 1 | 0000746 | G63 UV-Silo |
| 2 | 1400009 | Übergang Ø350 - 300x300 |
| 3 | 3001706 | Flachschieber 300x300 |
| 4 | 0000500 | Zugstation Ø75 1,1kW mit Einlauf |
| 5 | 0000472 | Kunststoffrohr Ø75 l=3m |
| 6 | 0000474 | Bogen 45° Ø75 r=1,9m |

| | | | | |
|---|---|------------------|-------|---|
| ✓ | ✓ | Rz100 | . | . |
| ✓ | ✓ | Rz25 | . | . |
| ✓ | ✓ | Rz6.3 | . | . |
| ✓ | ✓ | Kanten entgratet | . | . |
| | | Paßmaß | Abmaß | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------|------|---|-------|-------|-------|-----------------------------------|--------|----------------------|------------------------------|
| Längenmaße | | | | Maßstab 1:20 | | | | Gewicht in kg ca. . | | Stück.pro Maschine 1 | |
| -6 | -30 | -120 | -400 | -1000 | -2000 | -4000 | -8000 | Allgemeintoleranz DIN 2768 mittel | | | |
| +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,8 | +1,2 | +2 | +3 | 2004 | Datum | Name | Werkstoff . |
| | | | | | | | | Bearb. | 02.11. | Schumacher | Rohteil/Abmessungen . |
| | | | | | | | | Gepr. | | | Benennung |
| | | | | | | | | Norm | | | Aufbauskizze UV-Silo Spirale |
| | | | | | | | | | | | Verwendungsbereich |
| | | | | | | | | | | | Spirale ø75 |
| | | | | | | | | | | | Zeichnungsnummer |
| | | | | | | | | | | | Abs-002 |
| | | | | | | | | | | | Blatt |
| | | | | | | | | | | | 1 (.) |
| | | | | | | | | | | | A3 |
| Zust | Änderung | Datum | Name | Vertrauliche Unterlagen Schutz DIN 34 beansprucht | | | | Baugr. Aufbauskizze | | Masch. . | |



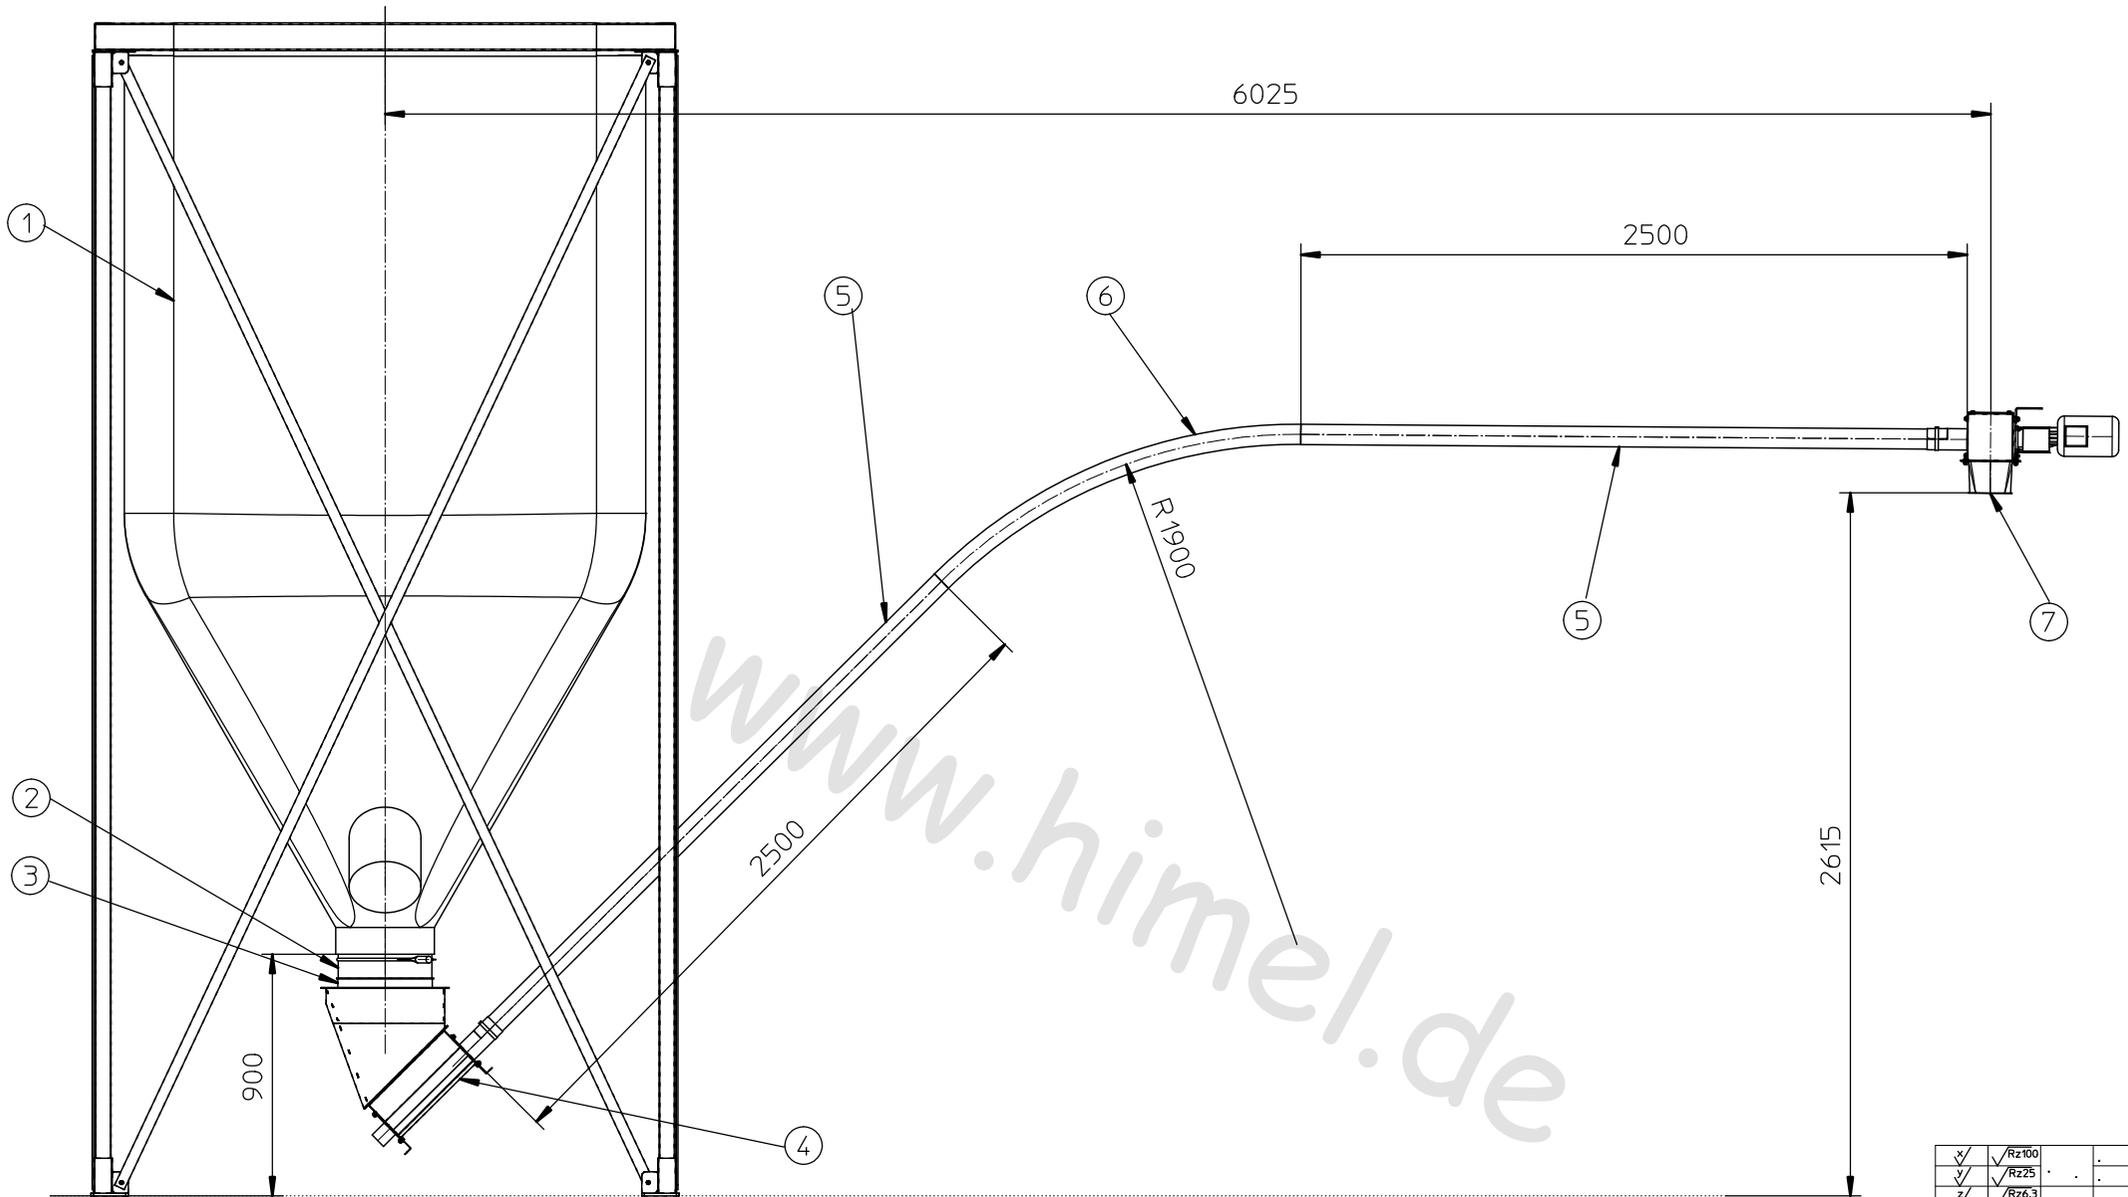

- 1 0000746 G63 UV-Silo
- 2 3000232 Auslaufschieber ø350
- 3 1200267 Trichter 45°
- 4 1200057 Einlaufwanne 440x230 Kombi
- 5 0000472 Kunststoffrohr ø75 l=3m
- 6 0000474 Bogen 45° ø75 r=1,9m
- 7 1200536 Auslauf Antrieb 1,1kW ø75

| | | | | |
|---|---|------------------|-------|---|
| ✓ | ✓ | Rz100 | . | . |
| ✓ | ✓ | Rz25 | . | . |
| ✓ | ✓ | Rz6.3 | . | . |
| ✓ | ✓ | Kanten entgratet | . | . |
| | | Paßmaß | Abmaß | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|---|--|--|--|
| Längenmaße | | | | | | | | Maßstab 1:20 | | | Gewicht in kg ca. . | | Stück/pro Maschine 1 | | | | |
| -6 | -30 | -120 | -400 | -1000 | -2000 | -4000 | -8000 | Allgemeintoleranz DIN 2768 mittel | | | Werkstoff . | | | | | | |
| +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,8 | +1,2 | +2 | +3 | 2004 | Datum | Name | Rohteil/Abmessungen . | | | | | | |
| | | | | | | | | Bearb. 02.11. | | Schumacher | | Benennung | | | | | |
| | | | | | | | | Gepr. | | | | Aufbauskitze UV-Silo Spirale | | | | | |
| | | | | | | | | Norm | | | | Verwendungsbereich | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Spirale ø75 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Zeichnungsnummer | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Abs-003 | | Blatt 1 (.) | | | |
| | | | | | | | | | | | | Baogr. Aufbauskitze | | Masch. . | | | |
| Zust | | | | | | | | Änderung | | Datum | | Name | | Vertrauliche Unterlagen Schutz DIN 34 beansprucht | | | |



HIMEL Maschinen
GmbH & Co. KG
Mittelhafen 11
72393 Burladingen 7
Telefon: 07126/929940
Telefax: 07126/9299-1